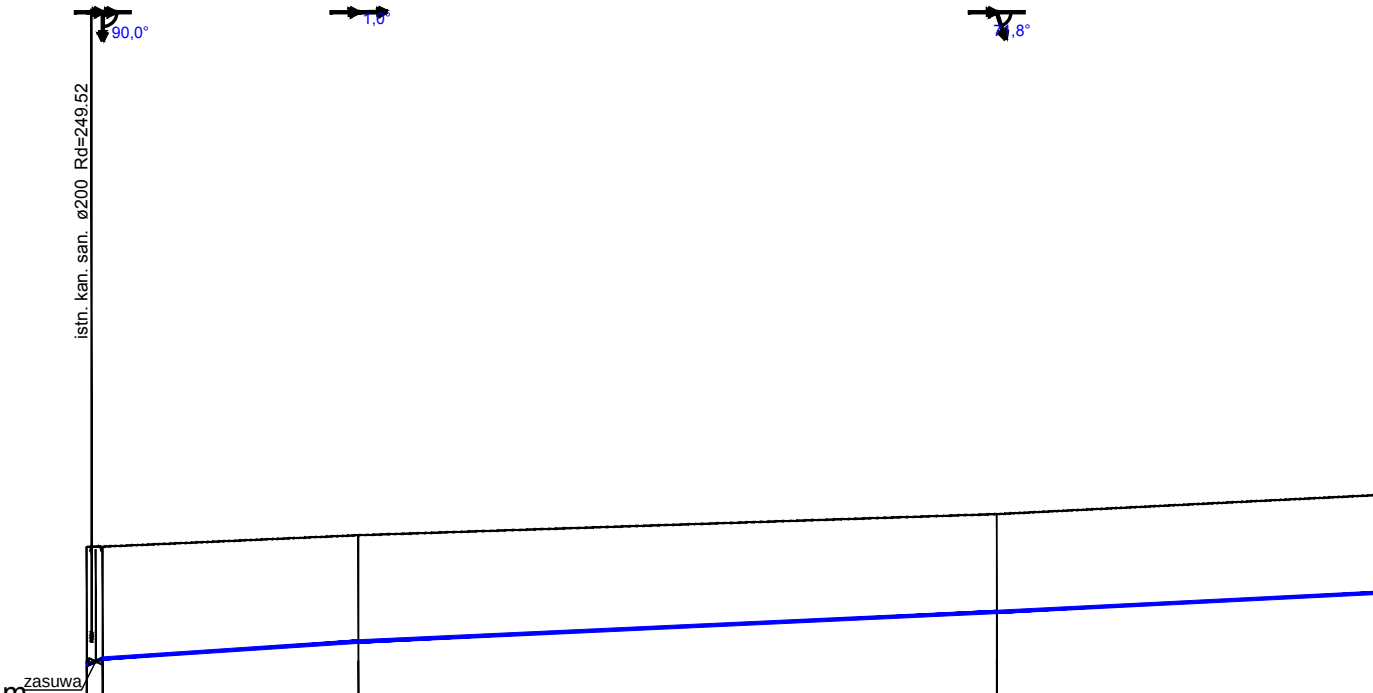
90,0°
1,0°
71,8°
istn. kan. san. ø200 Rd=249.52
zasuwa

Poziom porównawczy 248,00 m n.p.m.

	W01	W02		W03		W04	
Rzędna terenu projektowanego	251,20	251,20		251,40		251,77	
Rzędna terenu istniejącego	251,20	251,20		251,40		251,77	
Rzędna osi rurociągu [m]	249,13	249,24		249,54		250,06	
Zagłębienie osi rurociągu	2,07	1,96		1,86		1,71	
Odległości [m]	1,43		22,37		55,87		37,00
Średnice, materiał Spadek	PE100_SDR17_sz 125×7,4		PE100_SDR17_sz 125×7,4 13,4 ‰		PE100_SDR17_sz 125×7,4 9,3 ‰		PE100_SDR17_sz 125×7,4 10,0
Długość trasy [m]	0,00			23,80		79,67	

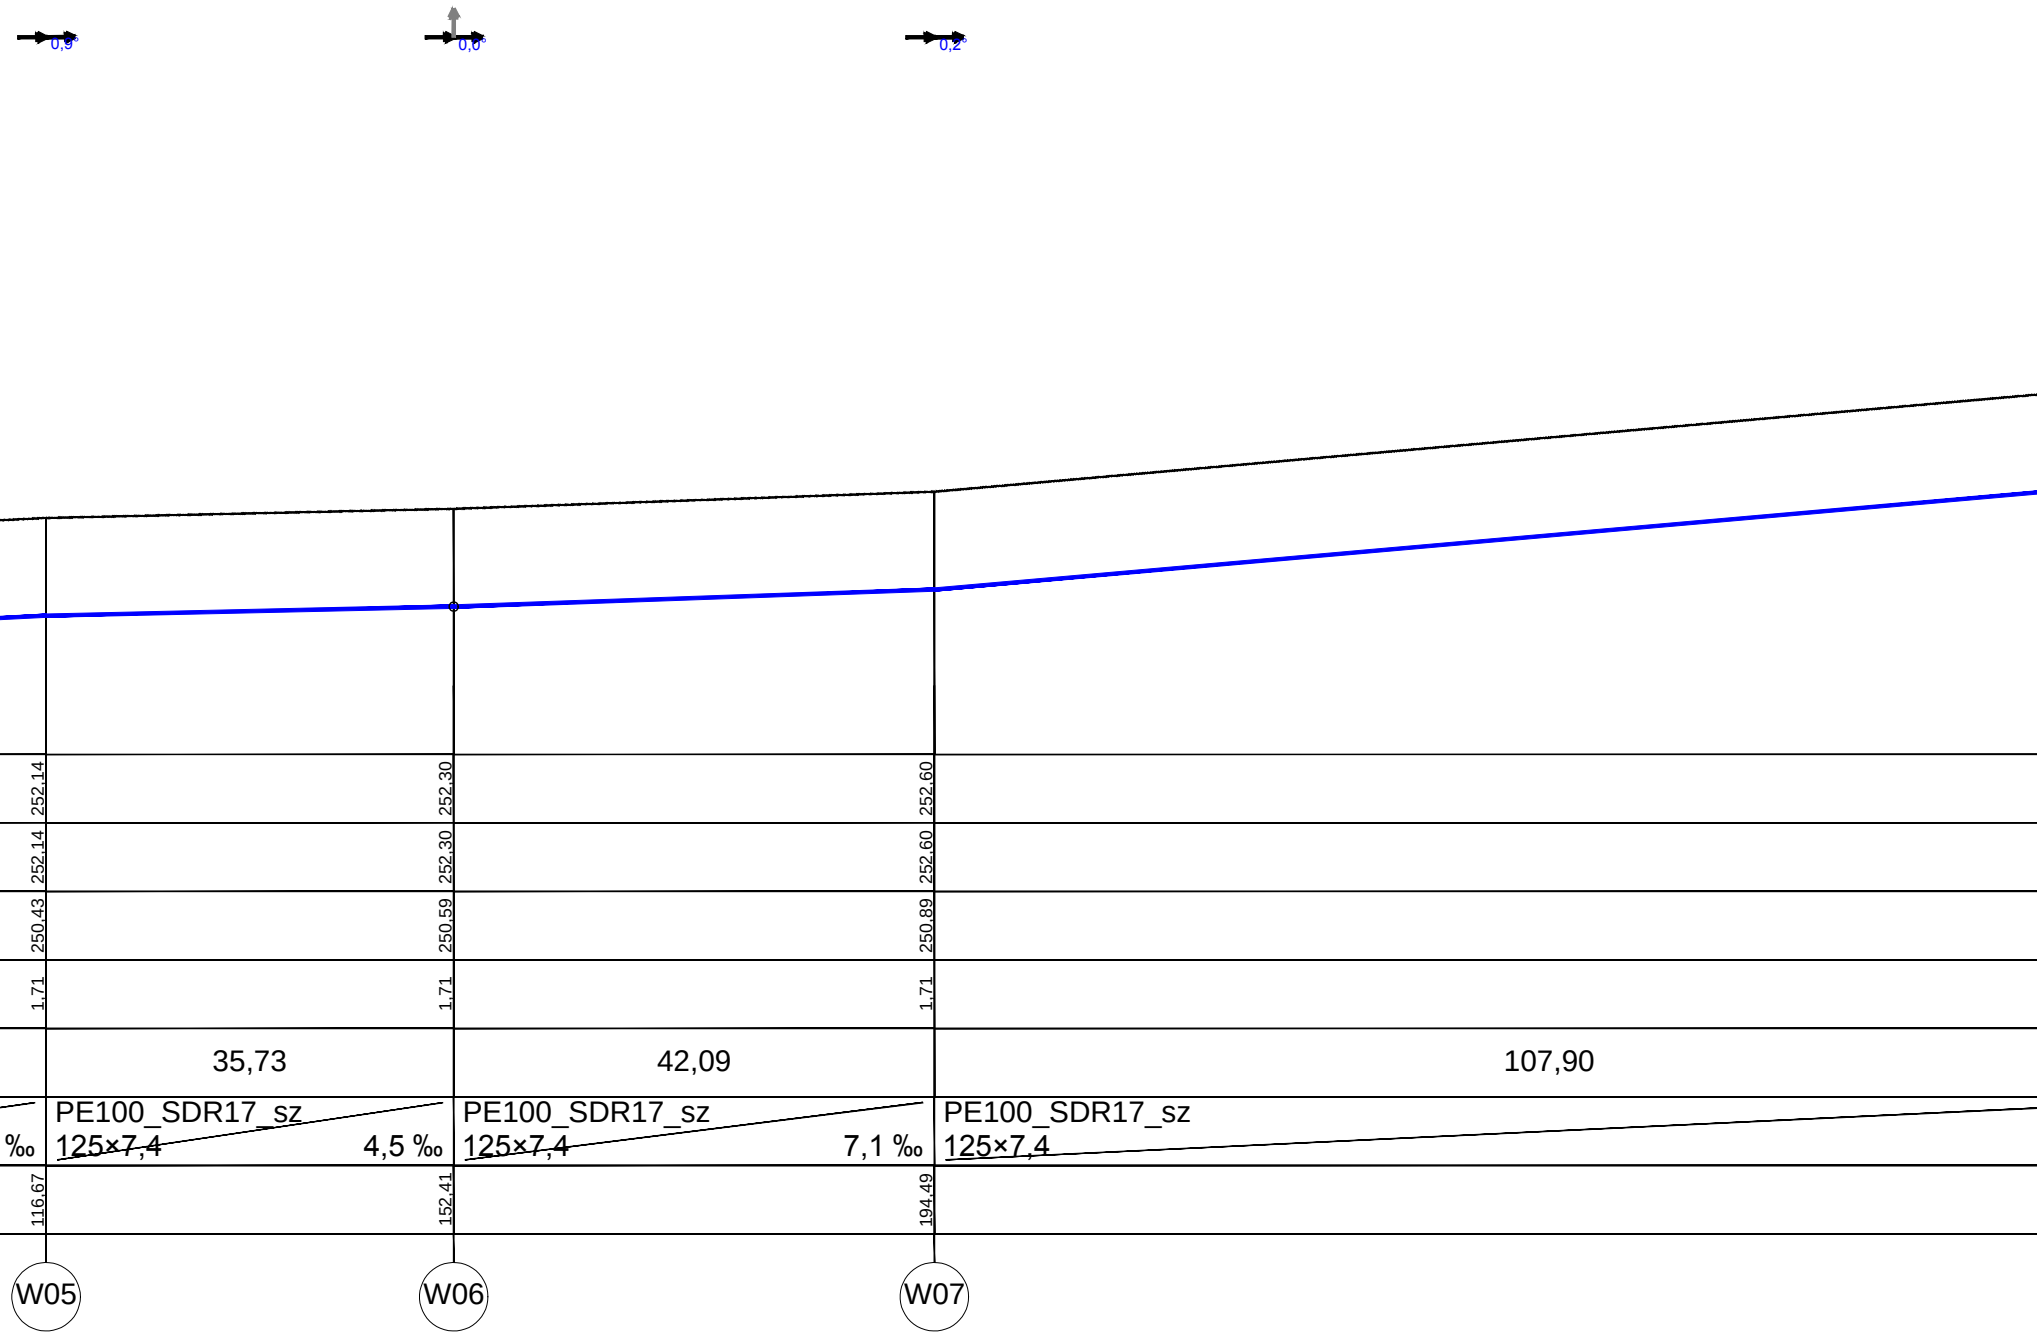
0,9°
0,0°
0,2°
252,14
252,14
250,43
1,71
252,30
252,30
250,59
1,71
252,60
252,60
250,89
1,71
35,73
42,09
107,90
‰
PE100_SDR17_sz
125×7,4
4,5 ‰
PE100_SDR17_sz
125×7,4
7,1 ‰
PE100_SDR17_sz
125×7,4
116,67
152,41
194,49
W05
W06
W07

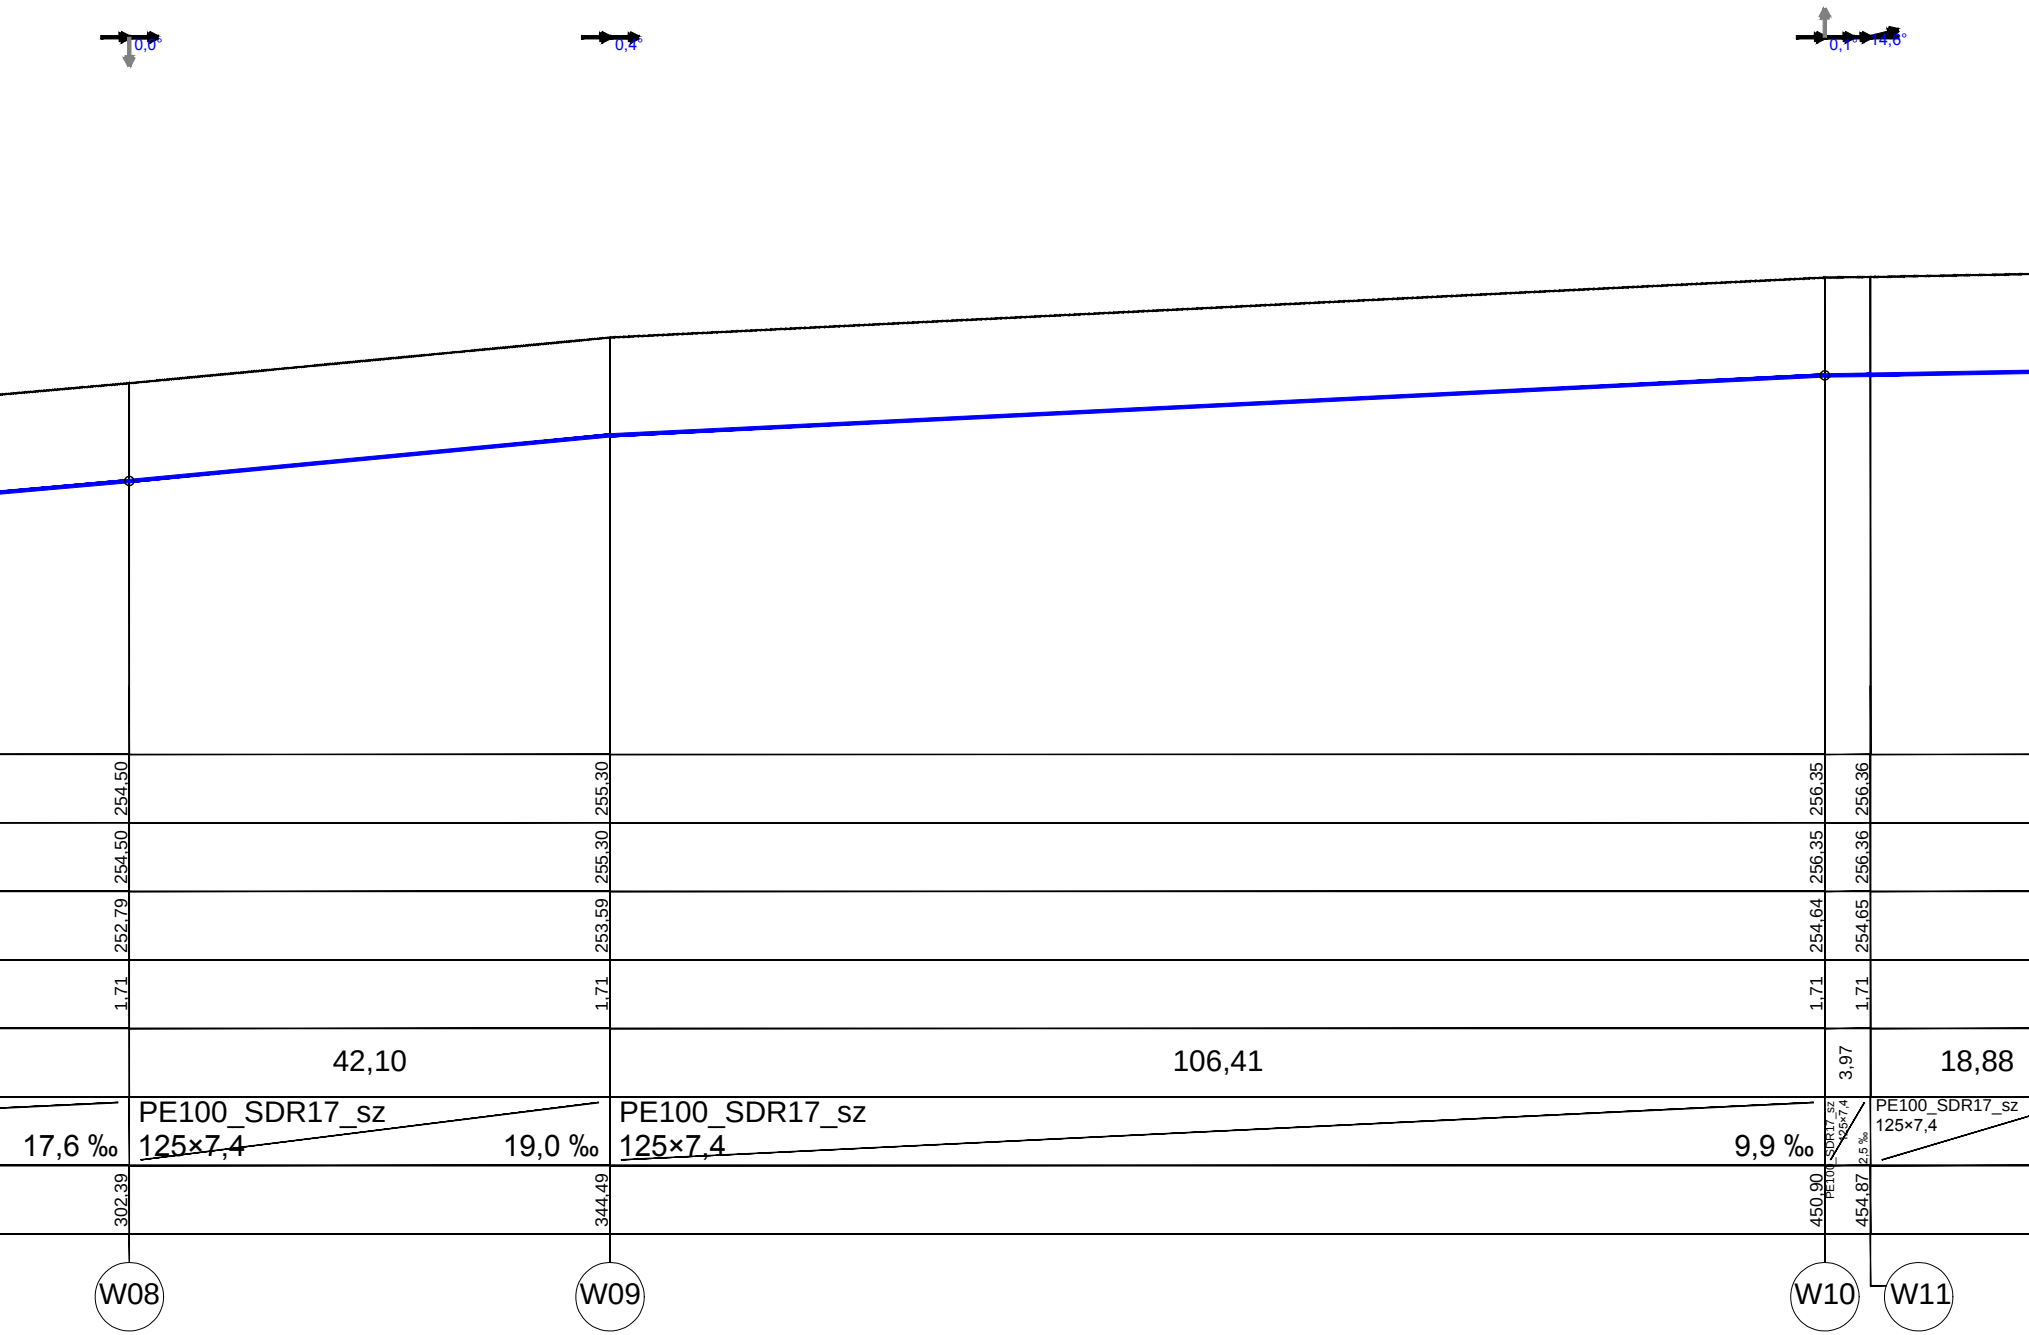
0,0°
0,4°
0,1°
14,6°
254,50
254,50
252,79
1,71
302,39
255,30
255,30
253,59
1,71
344,49
256,35
256,35
254,64
1,71
450,90
256,36
256,36
254,65
1,71
454,87
42,10
106,41
3,97
18,88
17,6 ‰
PE100_SDR17_sz
125×7,4
19,0 ‰
PE100_SDR17_sz
125×7,4
9,9 ‰
PE100_SDR17_sz
125×7,4
2,5 ‰
PE100_SDR17_sz
125×7,4
W08
W09
W10
W11

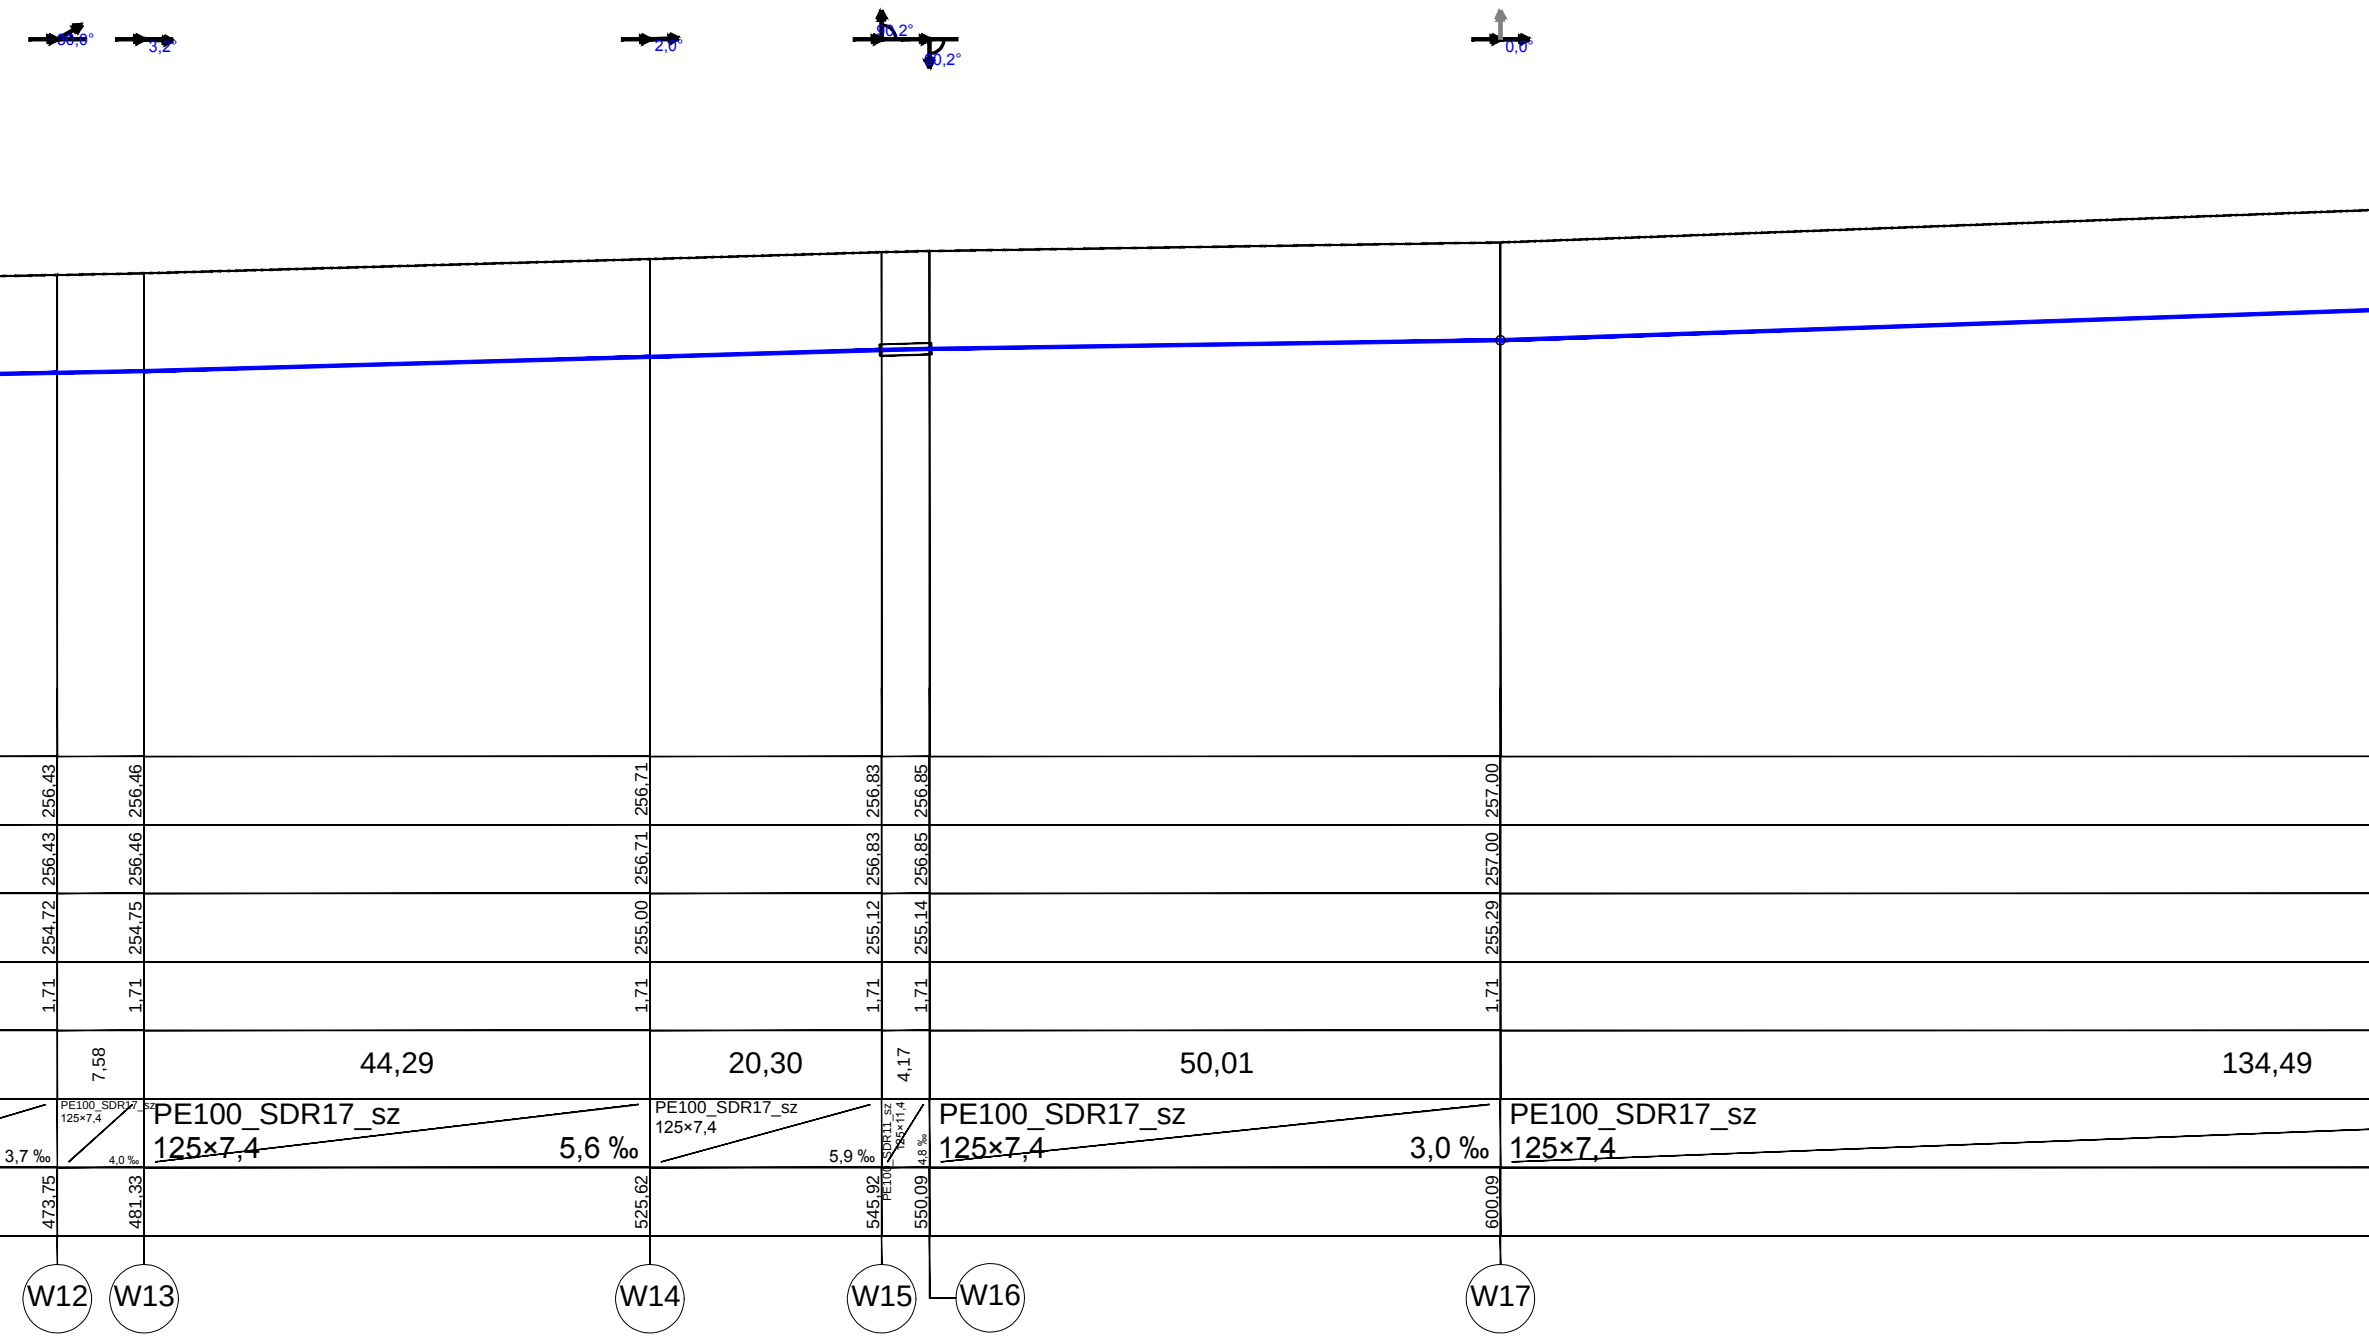
30,0°
3,2°
2,0°
90,2°
90,2°
0,0°
256,43
256,43
254,72
1,71
473,75
3,7 ‰
7,58
PE100_SDR17_sz
125×7,4
4,0 ‰
256,46
256,46
254,75
1,71
481,33
44,29
PE100_SDR17_sz
125×7,4
5,6 ‰
256,71
256,71
255,00
1,71
525,62
20,30
PE100_SDR17_sz
125×7,4
5,9 ‰
256,83
256,83
255,12
1,71
545,92
4,17
PE100_SDR11_sz
125×11,4
4,8 ‰
256,85
256,85
255,14
1,71
550,09
50,01
PE100_SDR17_sz
125×7,4
3,0 ‰
257,00
257,00
255,29
1,71
600,09
134,49
PE100_SDR17_sz
125×7,4
W12
W13
W14
W15
W16
W17

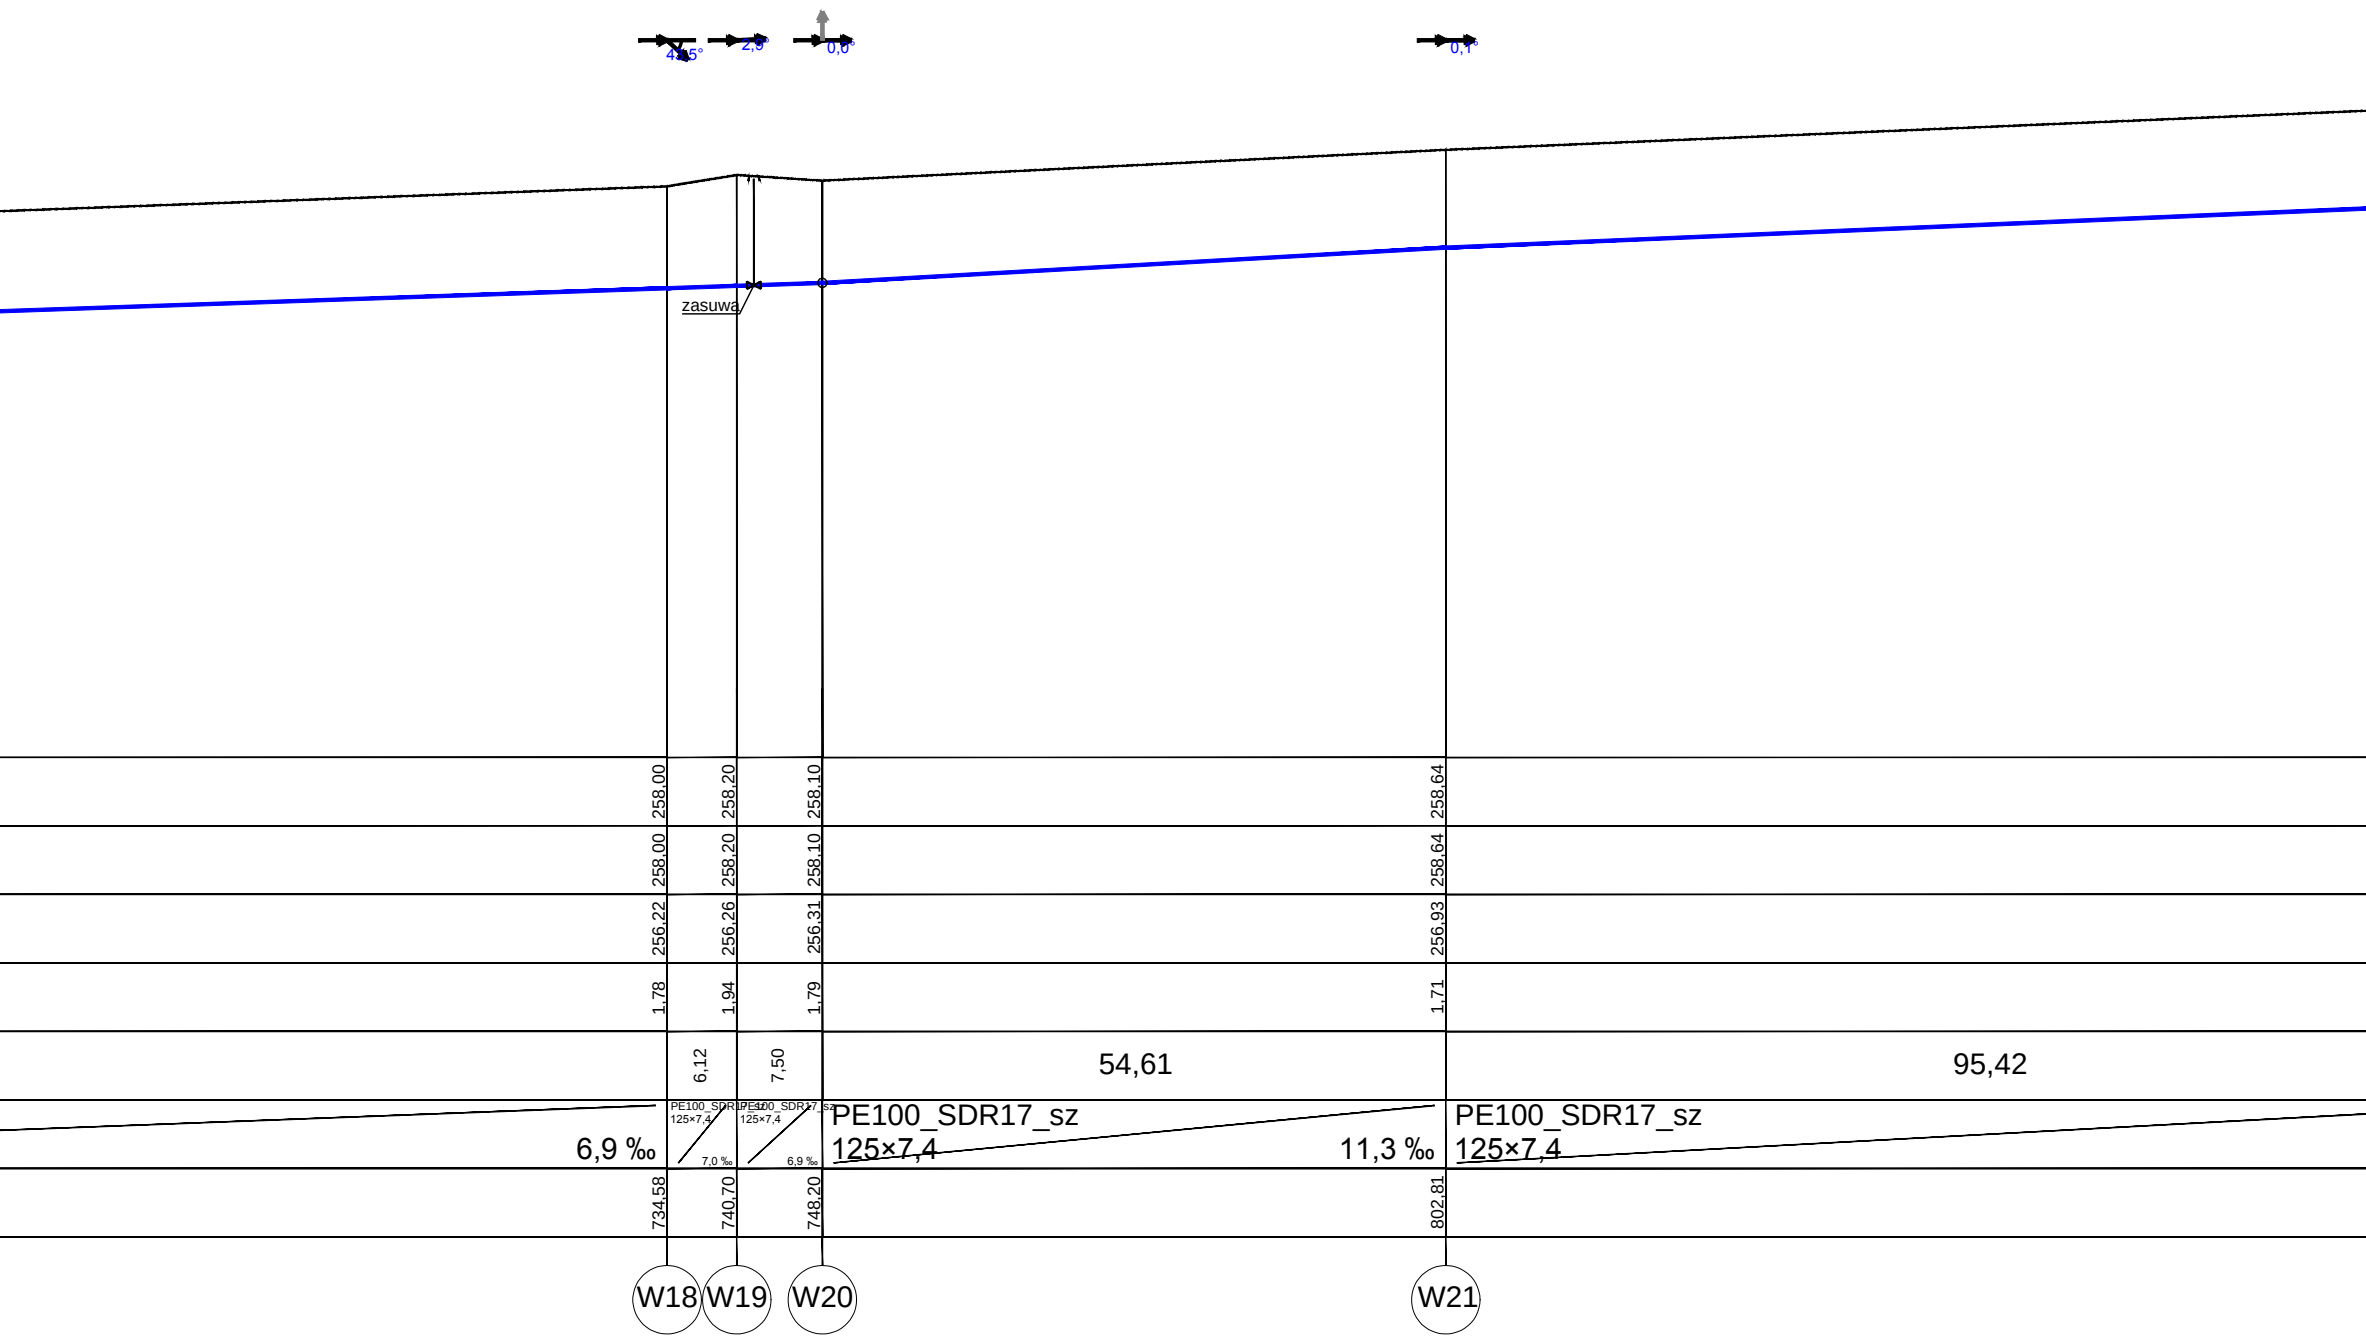
43,5°
2,9°
0,0°
0,1°
zasuwa
258,00
258,20
258,10
258,64
258,00
258,20
258,10
258,64
256,22
256,26
256,31
256,93
1,78
1,94
1,79
1,71
6,12
7,50
54,61
95,42
6,9 ‰
PE100_SDR17_sz
125×7,4
7,0 ‰
PE100_SDR17_sz
125×7,4
6,9 ‰
PE100_SDR17_sz
125×7,4
11,3 ‰
PE100_SDR17_sz
125×7,4
734,58
740,70
748,20
802,81
W18
W19
W20
W21

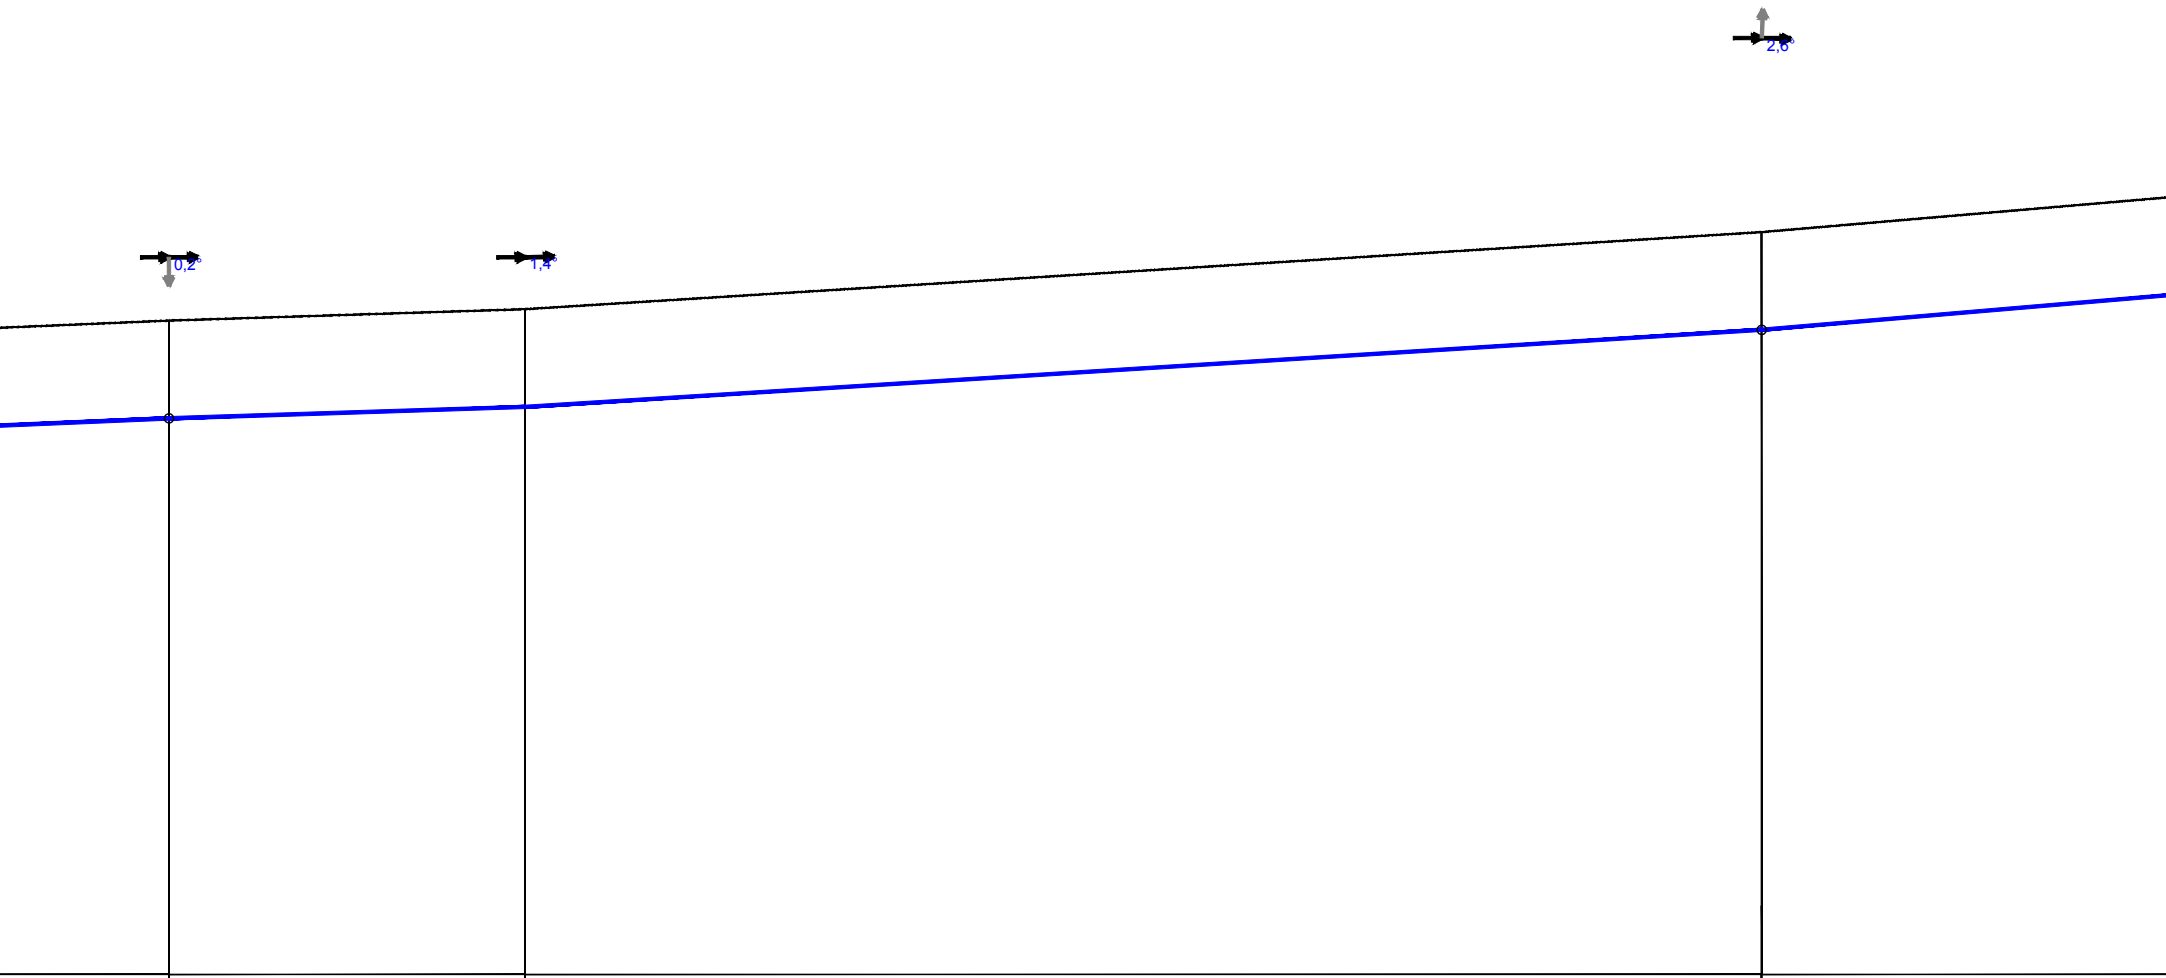

	259,45		259,65		261,00	
	259,45		259,65		261,00	
	257,74		257,94		259,29	
	1,71		1,71		1,71	
		31,15		108,27		39,80
8,5 ‰		PE100_SDR17_sz 125×7,4 6,4 ‰		PE100_SDR17_sz 125×7,4 12,5 ‰		PE100_SDR17_sz 125×7,4 17,1
	898,23		929,38		1037,65	
	W22		W23		W24	

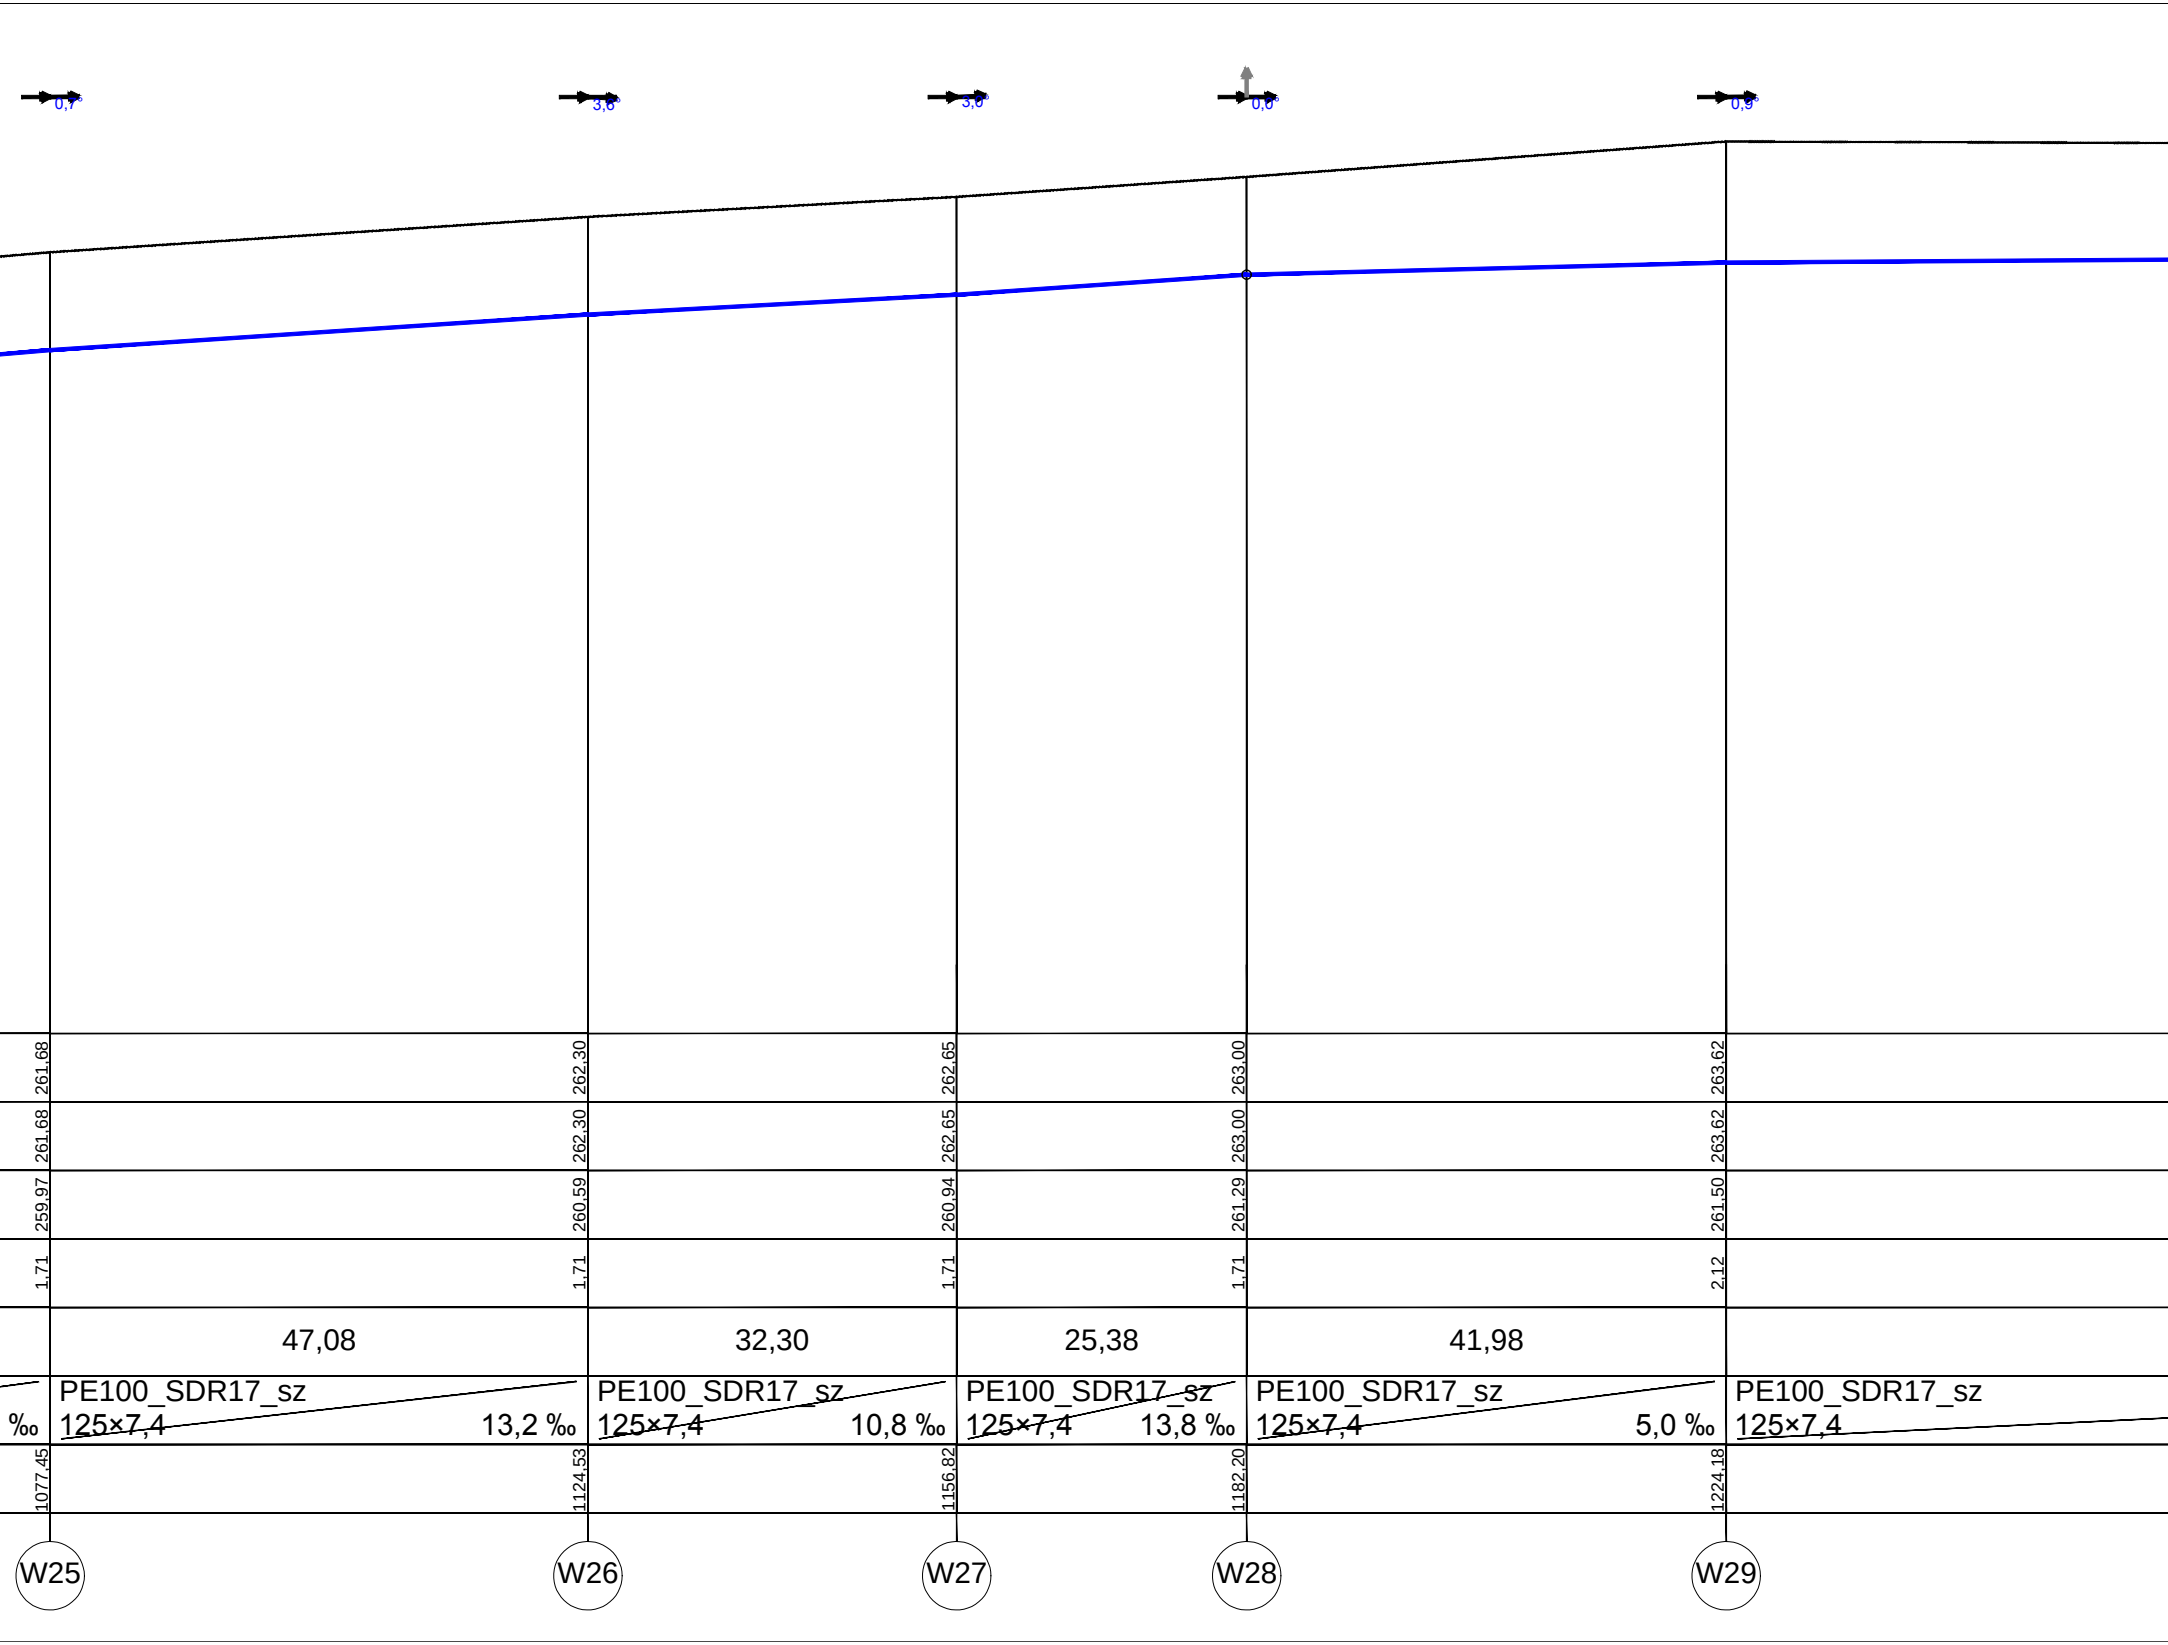
0,7°
3,8°
3,0°
0,0°
0,9°
261,68
262,30
262,65
263,00
263,62
261,68
262,30
262,65
263,00
263,62
259,97
260,59
260,94
261,29
261,50
1,71
1,71
1,71
1,71
2,12
47,08
32,30
25,38
41,98
‰
PE100_SDR17_sz
125×7,4
13,2 ‰
PE100_SDR17_sz
125×7,4
10,8 ‰
PE100_SDR17_sz
125×7,4
13,8 ‰
PE100_SDR17_sz
125×7,4
5,0 ‰
PE100_SDR17_sz
125×7,4
1077,45
1124,53
1156,82
1182,20
1224,18
W25
W26
W27
W28
W29

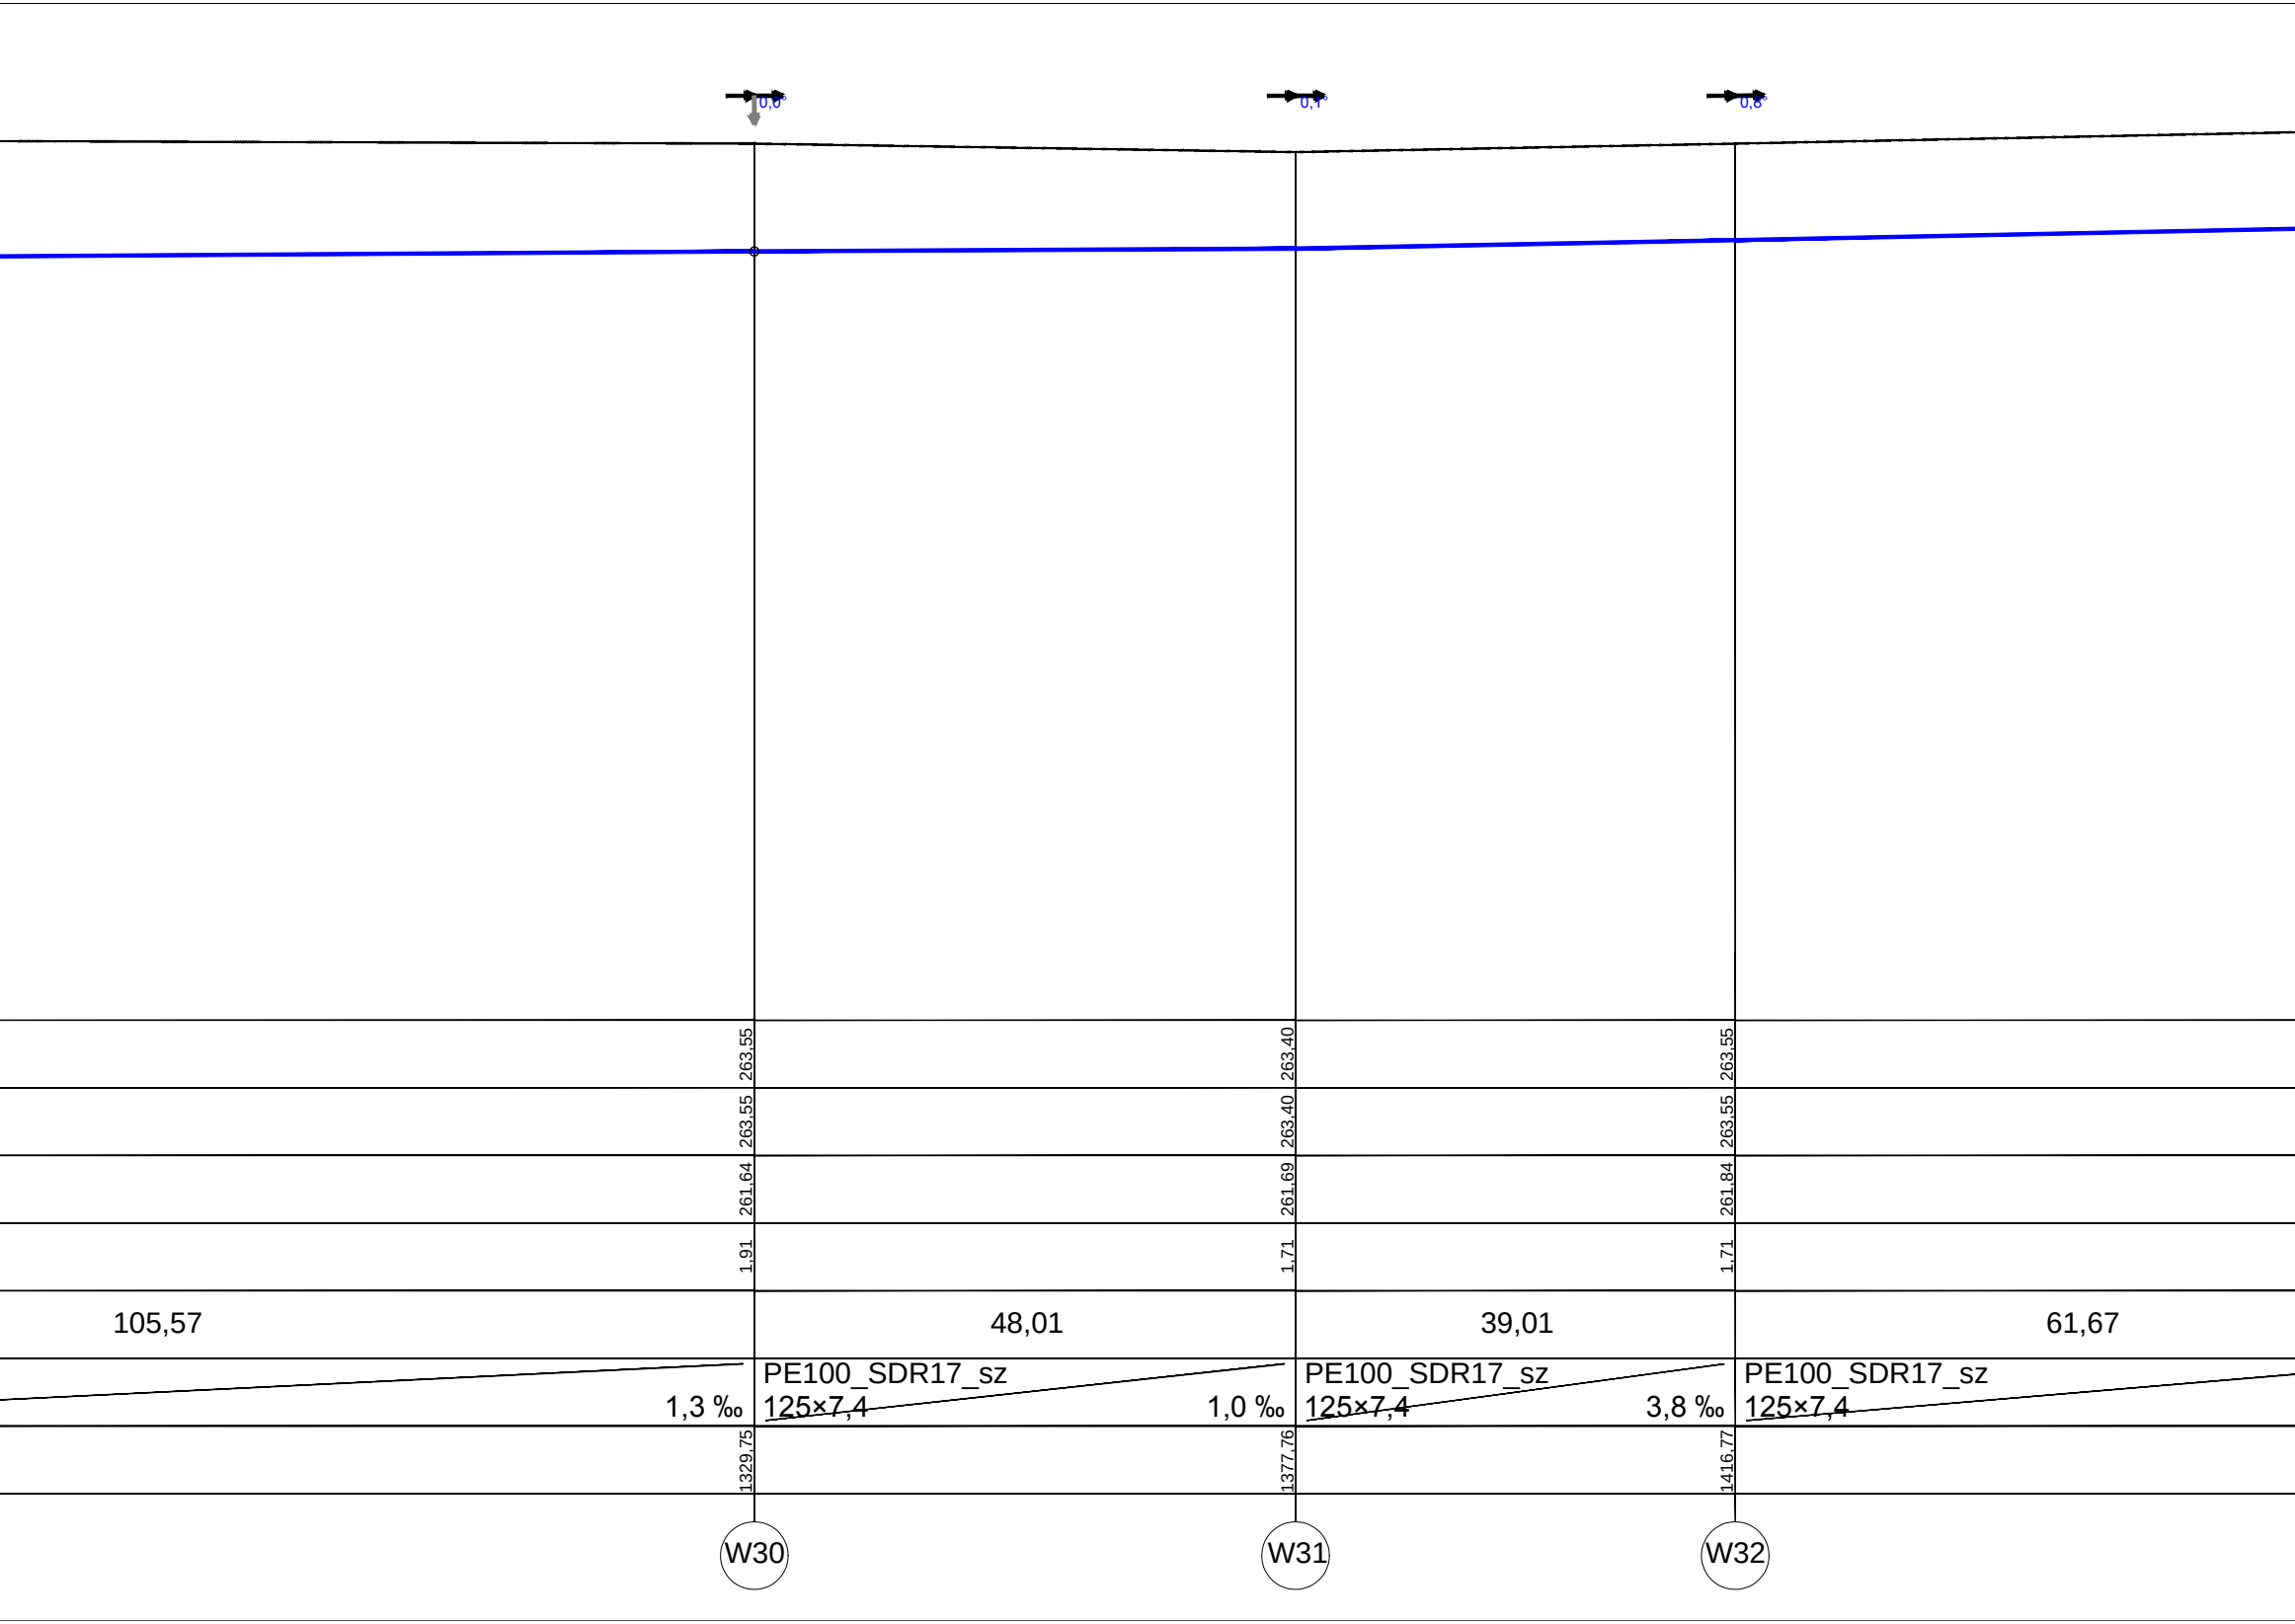
0,0°
0,1°
0,8°
263,55
263,55
261,64
1,91
263,40
263,40
261,69
1,71
263,55
263,55
261,84
1,71
105,57
48,01
39,01
61,67
1,3 ‰
PE100_SDR17_sz
125×7,4
1,0 ‰
PE100_SDR17_sz
125×7,4
3,8 ‰
PE100_SDR17_sz
125×7,4
1329,75
1377,76
1416,77
W30
W31
W32

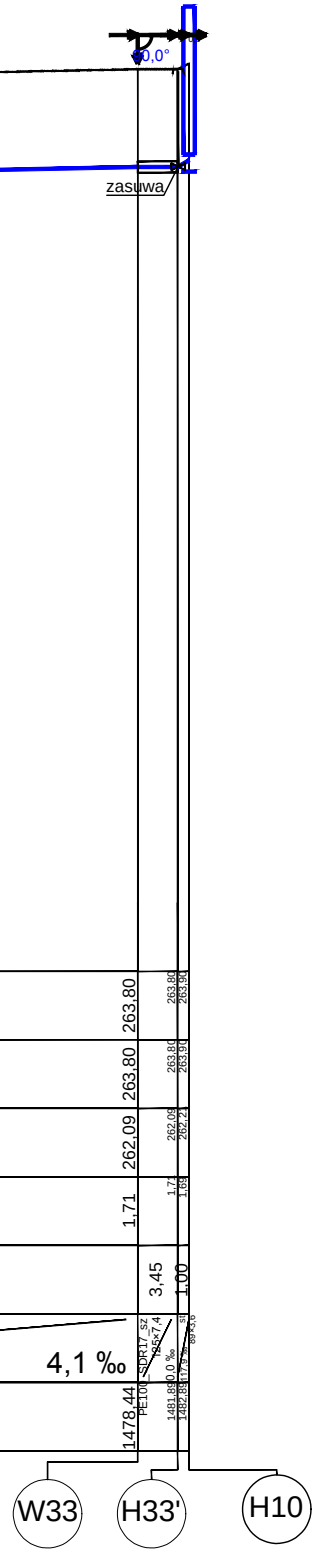
0,0°
zasuwa
263,80
263,80
263,80
263,90
263,80
263,80
263,90
262,09
262,09
262,21
1,71
1,71
1,69
3,45
1,00
4,1 ‰
PE100_SDR17_sz
125x7,4
0,0 ‰
st
117,9 ‰
89x3,6
1478,44
1481,89
1482,89
W33
H33'
H10

UWAGA: Zastosować na całym odcinku rury
PEHD 100 RC SDR 17 PN 10

ST PROJEKT Jacek Staniek
Kąty 18, 29-100 Włoszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:	Gmina Radków Radków 99 29-135 Radków
Nazwa inwestycji:	**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kossów na dz. nr ewid. 861, 922 obręb Kossów, gm. Radków.**
Adres inwestycji:	**m. Kossów dz. nr ewid. 861, 922 obręb 0006 Kossów, gm. Radków**

Stadium: PB
Branża: SANITARNA

Nazwa rysunku: PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ
Numer rysunku: 3
Data: 03.2022
Skala rys.: 1:50/ 1:500

Zespół autorski	Imię i nazwisko:	Uprawnienia	Podpis:
Projektant branży sanitarnej:	mgr inż.Roman Księżnik	LOD/1490/POOS/10	
Sprawdzający branży sanitarnej:	mgr inż. Katarzyna Sztangreciak	LOD/3021/PWBS/16	