


Upr. bud. i prof.
KI-201/93; KI-202/93

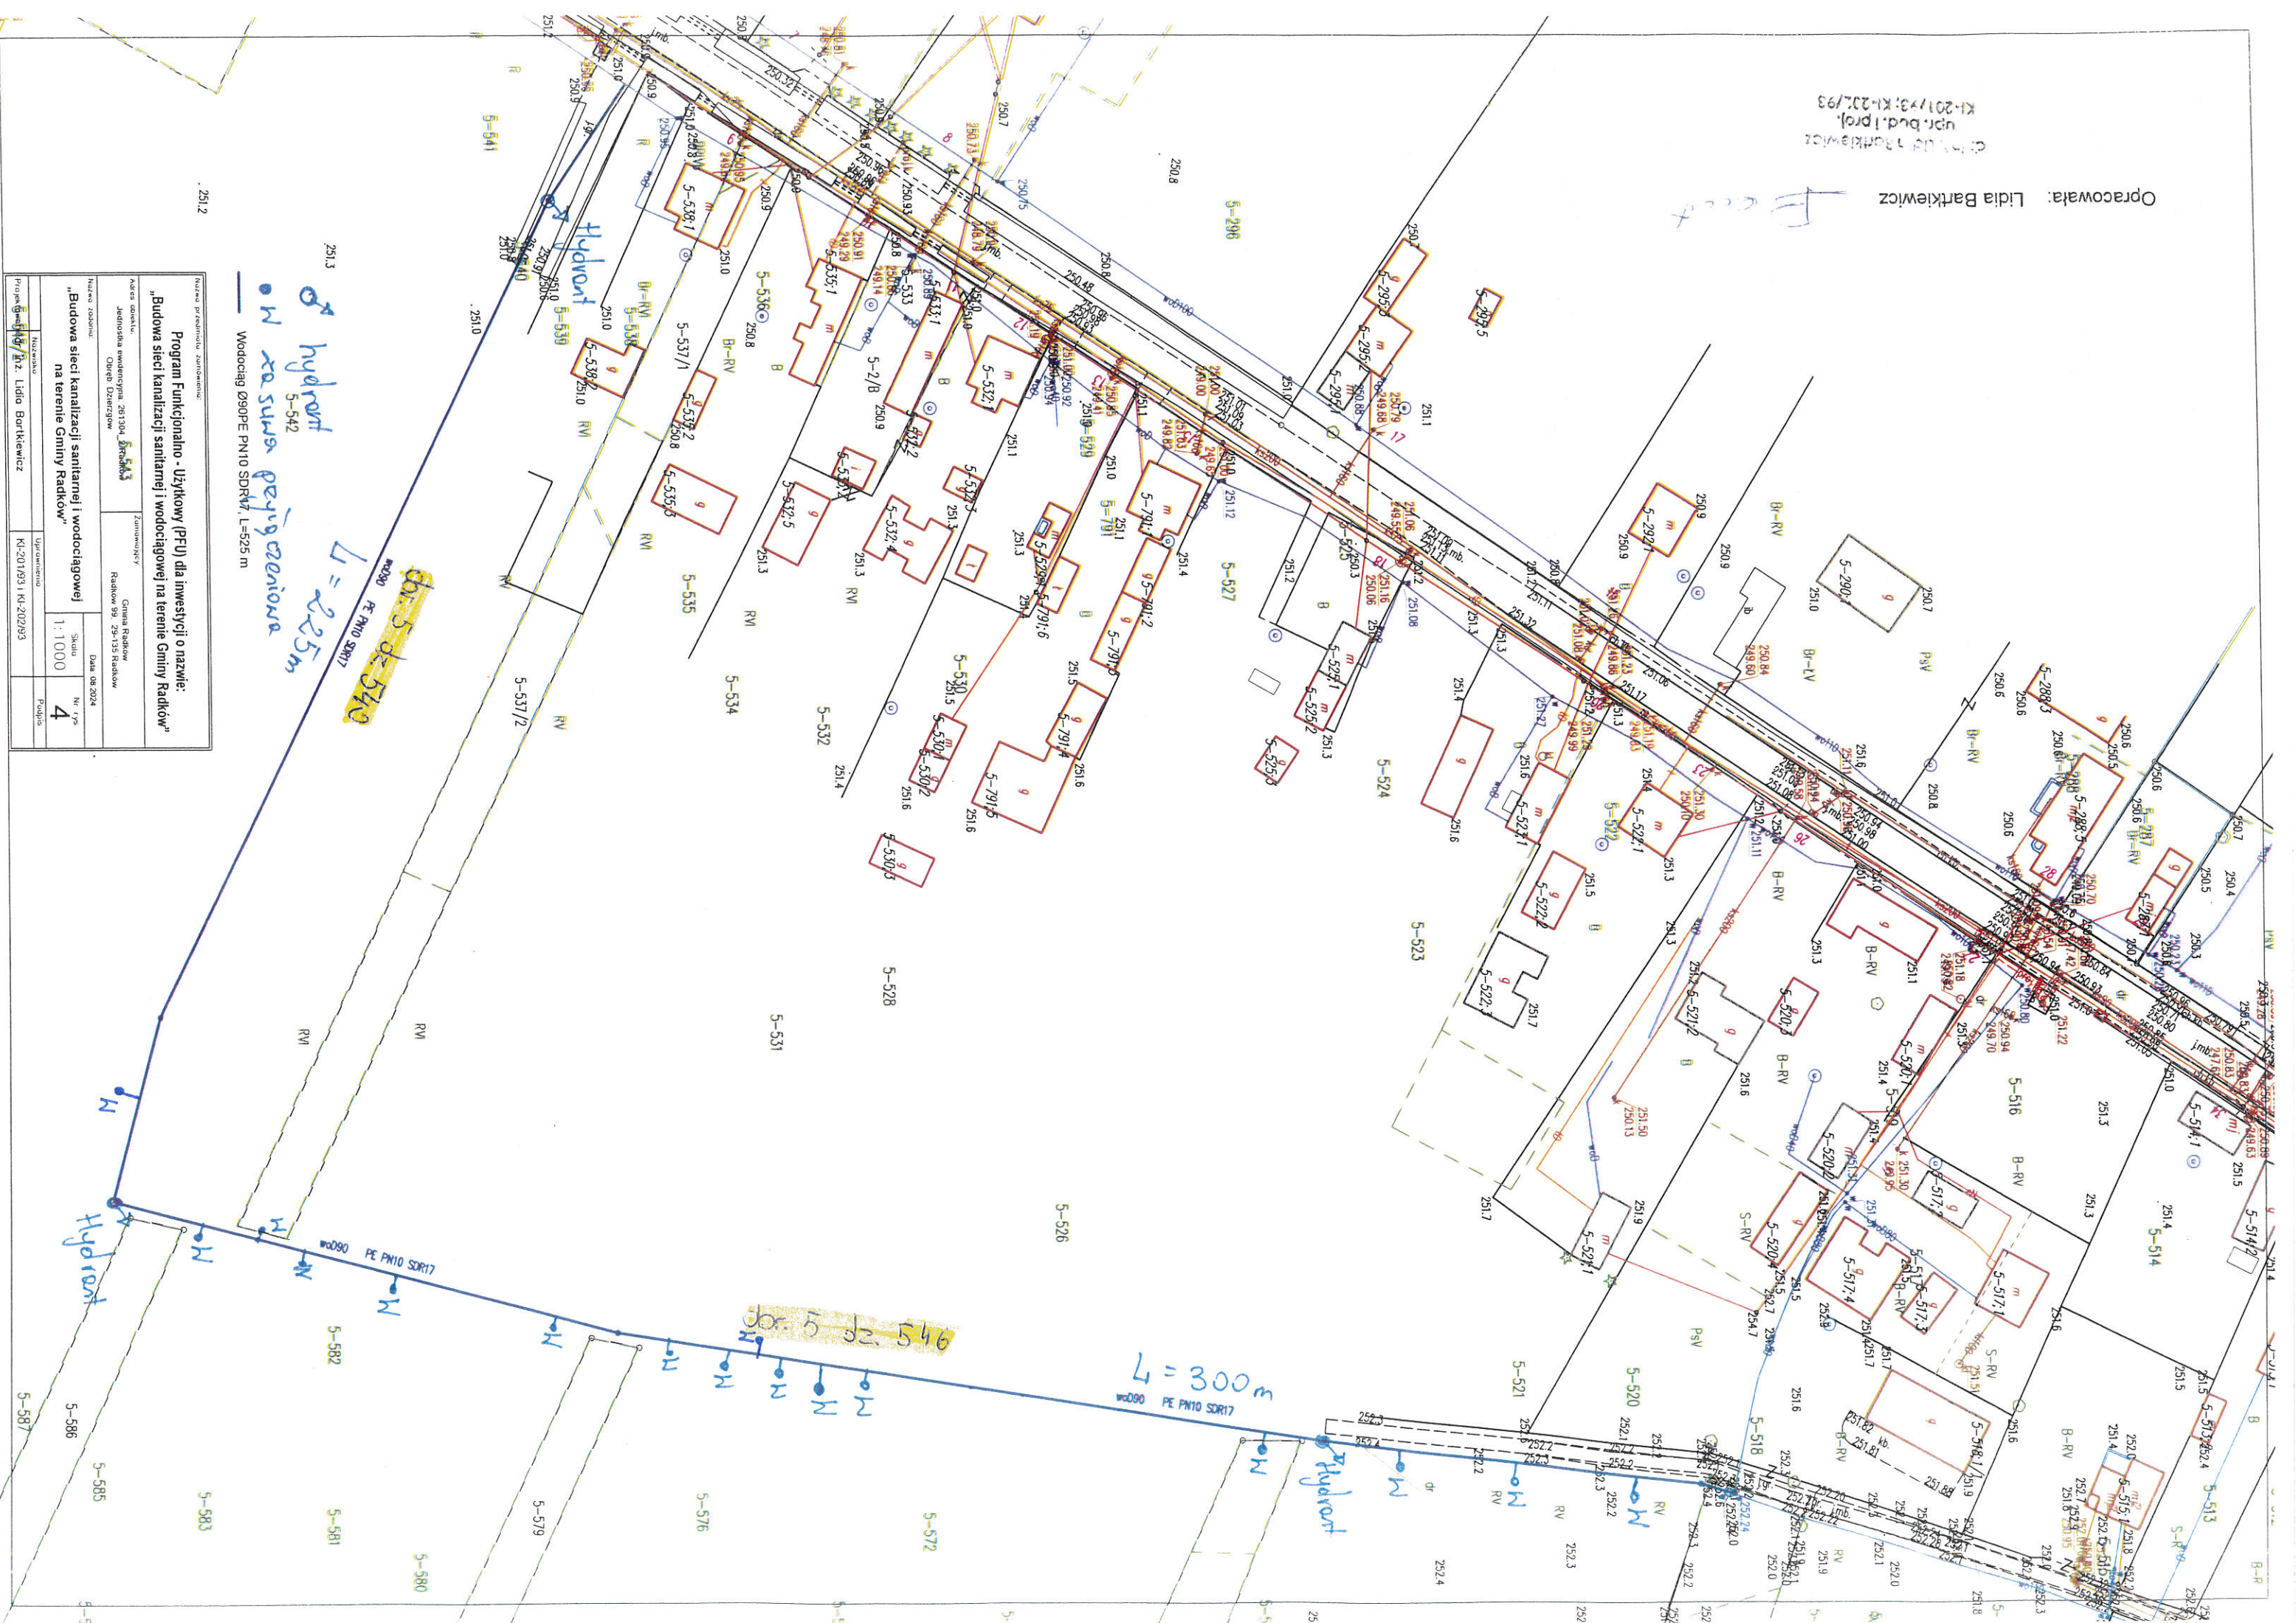

251.3

hydrant
5-542

7 = 20

Wodociąg Ø90PE PN10 SDR17, L=525 m

Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) dla inwestycji o nazwie

wa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Radków

(u)	6543	Zumowidny	Gmina Radków
-----	------	-----------	--------------

Obwód: Dzielnice	Radków 99. 29-135 Radków
------------------	--------------------------

na terenie Gminy Radków”

NOZWISKO	Uprawnienia
----------	-------------

inż. Lidia Bartkiewicz	KI-201/93 i KI-202/93
------------------------	-----------------------

251.7